

1 | Objet du rapport d'analyse

Un relevé de température, de taux de dioxyde de carbone (CO₂), d'humidité et de pression atmosphérique a été réalisé avec un capteur de type Class'Air. Les résultats des mesures sont présentés dans ce rapport.

2 | Informations sur le prélèvement

Les informations concernant le capteur Class'Air utilisé pour réaliser la mesure des paramètres de qualité de l'air intérieur sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

Modèle de capteur	Référence capteur	No. Série capteur	Date d'étalonnage CO ₂
Class'Air / KRPC_A4311	IRES-CAXX	xxxxxxxxx	MM/AAAA

Lieu de mesure*	Date de début de mesure*	Date de fin de mesure*
Ecole - Exemple	JJ/MM/AAAA à xxhxx	JJ/MM/AAAA à xxhxx

* Les informations en italique sont issues des données fournies par le client et n'engagent pas le laboratoire.

Les données ont été extraites du capteur à l'aide de l'interface logiciel Class'Air² version xx.xx.xx.

3 | Résultats des mesures

Durant la période de la campagne de mesure, les valeurs caractéristiques déterminées pour les paramètres mesurés sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Valeur	Température (en °C)	Humidité relative (en %)	Taux de CO ₂ (en ppm)	Pression atmosphérique (en hPa)
Minimum	21,0	23,0	371,0	969,0
Maximum	25,4	47,0	1601,0	1002,0
Moyenne	23,7	32,7	600,7	984,4
Conclusions	N.A.	●	●	N.A.

Légende :


- Conforme aux recommandations
- Dépassement des recommandations
- Dépassement critique des recommandations
- N.A. Non applicable

Les graphiques de suivi des paramètres individuels sont présentés ci-après.

Légende :

- Résultats pour votre prélèvement
- Bornes de recommandation (valeur non restrictive)
- Borne d'acceptabilité (mise en place d'actions recommandée en cas de dépassement)
- Borne d'acceptabilité critique (mise en place d'actions nécessaire en cas de dépassement)

3.3 Suivi de l'Humidité relative

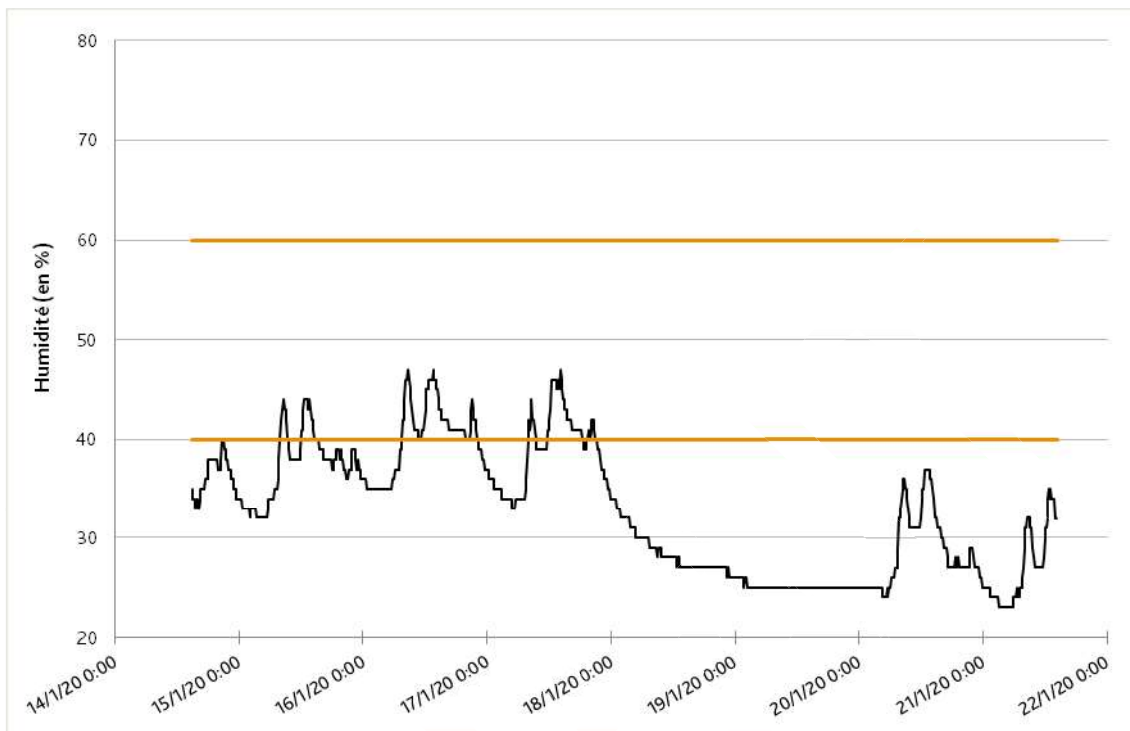

3.4 Suivi de la teneur en dioxyde de carbone (CO₂)

